



Zásuvka vestavná v rozváděči R 1
3+N+PE 400V 16A

Vertikální zvedací plošina
3 x 400 V, $P_i = 800\text{W}$

Místnost 102
4 svítidla, $P_i = 300\text{W}$


Místnost 104
6 svítidel, $P_i = 450\text{W}$

Místnost 110
4 svítidla, $P_i = 300\text{W}$

Místnost 144
4 svítidla, $P_i = 300W$

Místnost 147
6 svítidel, $P_i = 450\text{W}$

Šikmá schodišťová plošina
1 x 230 V, $P_i = 600 \text{ W}$

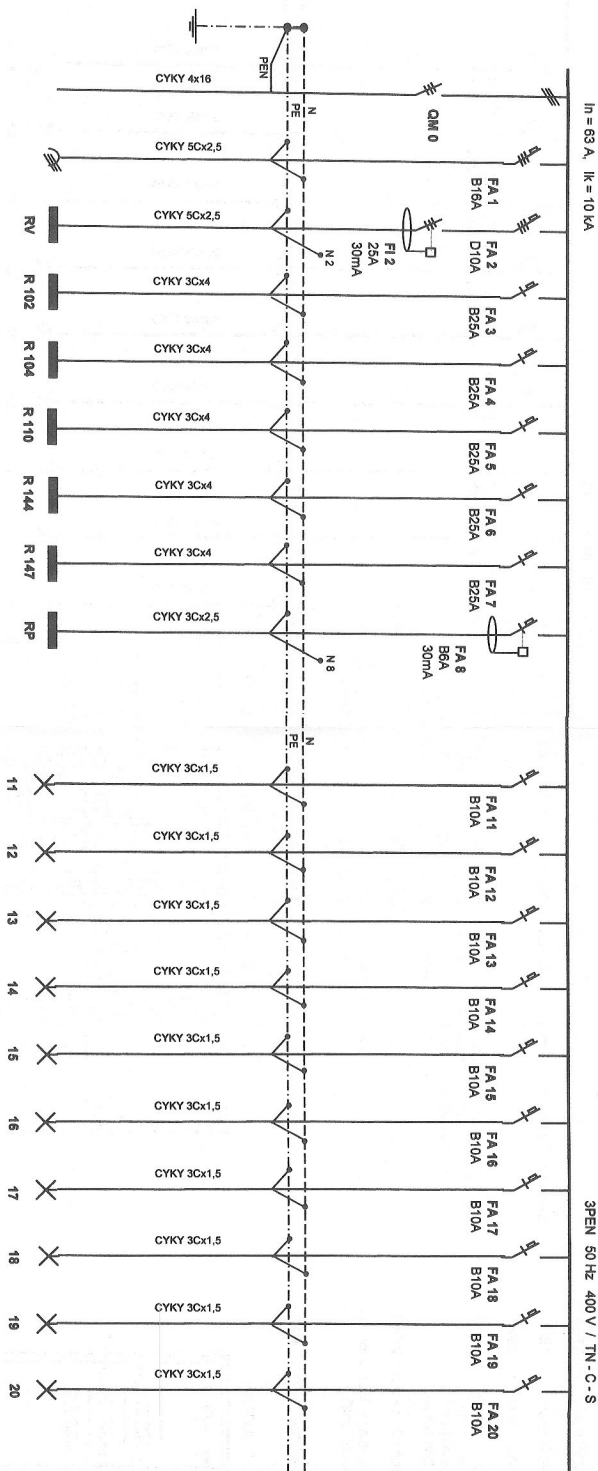

Akce :
01.2015

Kultúrni dóm Kraslice
SO - 02 Rekonštrukce a stavební úpravy - část: 3.7 Elektroinstalace

Místnost 109 - strop
3 svítidla, $P_i = 300W$

Místnost 109 - strop
2 svítidla, $P_i = 200W$

Místnost 109 - stěny
6 sv/ftidel. $P_i = 300W$

Schodiště do 2.NP - vpravo
4 svítidla, $P_i = 200W$

Schodiště do 2.NP - vlevo
4 svítidla, $P_i = 200W$

Míst.112 + 113 - Šatny
8 sv/řidel. $P_i = 290W$

Místn.103, 107, 108 - WC personál
9 svítidel + ventilátor. $P_i = 430W$

Mlstrn.101 - vstup
8 sv/tidel. $P_i = 350W$

Místnost 109
rezervní nástěnné vývody

Míst.106 + 146 - Boční vstupy
7 svítidel, $P_i = 250W$

ROZVADEC R 1 - I. část

výkr. **3.7.5**