

# ROZVADEK R.2.3


výt. 3./10

Účel : Napejňení stavebních vývodů ve 3.NP, strojovně vzduchotechniky  
Umístění : 3.NP - místn.301 - strojovna VZT

Převodník : Následně plastová zásuvková schránka, doplněná o jističe pro osvětlení  
Skríní polykarbonátová, kryt IP 44, II, II, s hliníkovým vnitřním, proudovým chráncem  
pro přírubové zásuvky 16 A / 230 a 400 V. Přívod a vývody norem.

Rozměry : šířka = 300, výška = 450, hloubka = 170 mm


Schéma rozváděče :

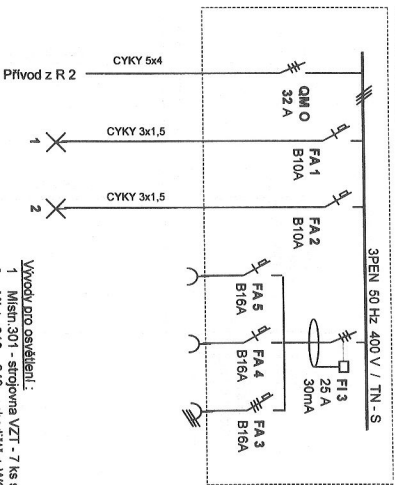

Vývody pro osvětlení :

- Místn.301 - strojovna VZT - 7 ks svídek P1 = 130 W
- Místn.310 + 348 - schodiště + WC - 6 svídek P1 = 110 W

Sestava rozváděče :




# ROZVODNICE R.2.2

Účel : Napejňení stavebních vývodů a zásuvkových rozvodů ve 2.NP, místnostech 201 + 202  
Umístění : 2.NP - místn.202 - kavárna

Převodník : Zapuštěná plastová rozvodnice, dvoutřída, 2 x 14 modulu, dveře plně pravé, bílá, IP 40/20, II, II, do 63 A.


Rozměry : šířka = 362, výška = 436, hloubka = 75 mm

Schéma rozvodnice :



Sestava rozvodnice :

Návrh na rozmístění přístrojů :



Do doby rekonstrukce rozvodů v kavárně a salonku, budou světelné a zásuvkové rozvody přepojeny na novou rozvodnici R.2.2. Po budoucí rekonstrukci bude rozvodnice R.2.2 upravena na soustavu TN-S, rozvornice doplněna proudovými chránci v zásuvkových vývodech, případně počet vývodů rozšířen.

Ace : Kulturní útul Kraslice  
SO - 02 Rekonstrukce a stavební úpravy - část : 3.7 Elektroinstalace  
01/2015.